
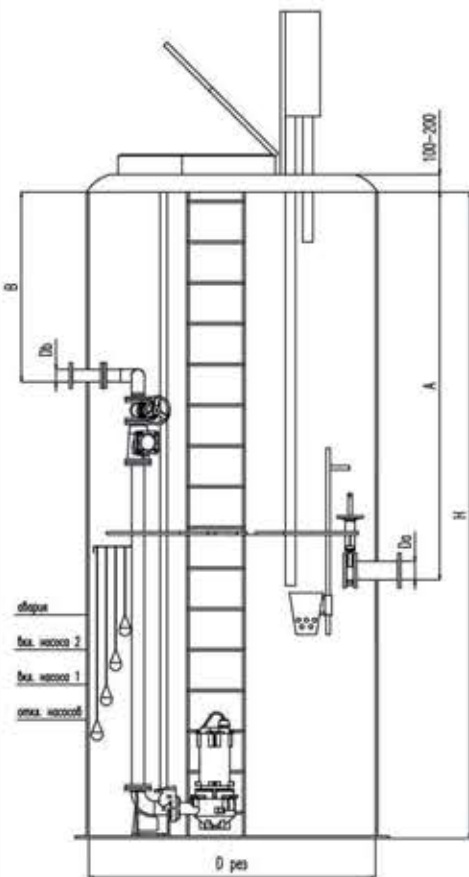
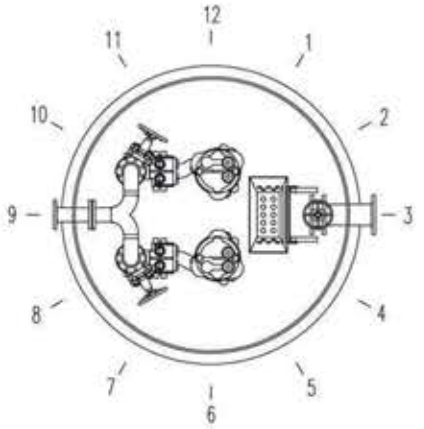


**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
на комплектную канализационную насосную станцию (КНС)

  <p>Ориентация трубопроводов по часовой схеме: Подводящий: _____ Напорный: _____</p> 	<b>Общая информация</b>		
	Заказчик		
	Контактное лицо (Ф.И.О.)		
	Телефон		
	Факс		
	E-mail		
	Объект		
	Назначение КНС (тип стоков)		
	Категория КНС		
	<b>Канализационные насосы</b>		
	Максимальный расход станции:	м <sup>3</sup> /ч	л/с
	одного насоса:		
	Напор на выходе из КНС:	м.в.с.	
	полный (насоса):		
	геодезический:		
	Количество насосов рабочих:	шт.	
	резервных:		
	Класс исполнения насосов взрывозащита:		
	БЕЗ взрывозащиты:		
	Длина кабеля стандартная:	м	
	удлиненная:	10	
	<b>Резервуар для КНС</b>		
Высота резервуара (Н), мм			
Трубопроводы глуб. заложения, м:	подводящий:	напорный:	
диаметр, мм:			
материал:			
Число напорных линий			
Длина, м			
Диаметр, мм			
Уровень грунтовых вод, м			
Утепление, м			
<b>Шкаф управления</b>			
Исполнение шкафа управления	уличное / внутреннее		
Кол-во вводов эл. питания	один / два		
Включение резерва эл. питания	ручное / авто / нет		
Расстояние до шкафа, м			
<b>Дополнительная информация</b>			

Опросный лист направлять по (812) 329-23-92 или [kns@cintomail.ru](mailto:kns@cintomail.ru)  
Горячая линия: (921) 433-25-17

Закрытое акционерное общество «СИНТО»

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ (812) 327-25-94  
ПЕТРОЗАВОДСК (8142) 566-266  
МОСКВА (499) 681-18-67

[www.cinto.ru](http://www.cinto.ru)



**КОМПЛЕКТНЫЕ  
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ**

**СиТэнК™**